
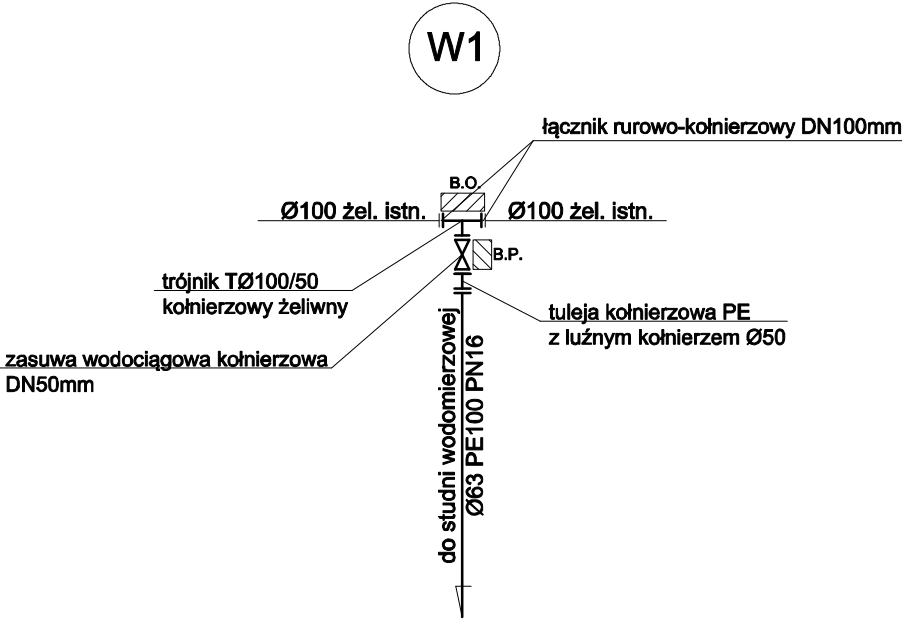


PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY  
SKALA 1:500/100

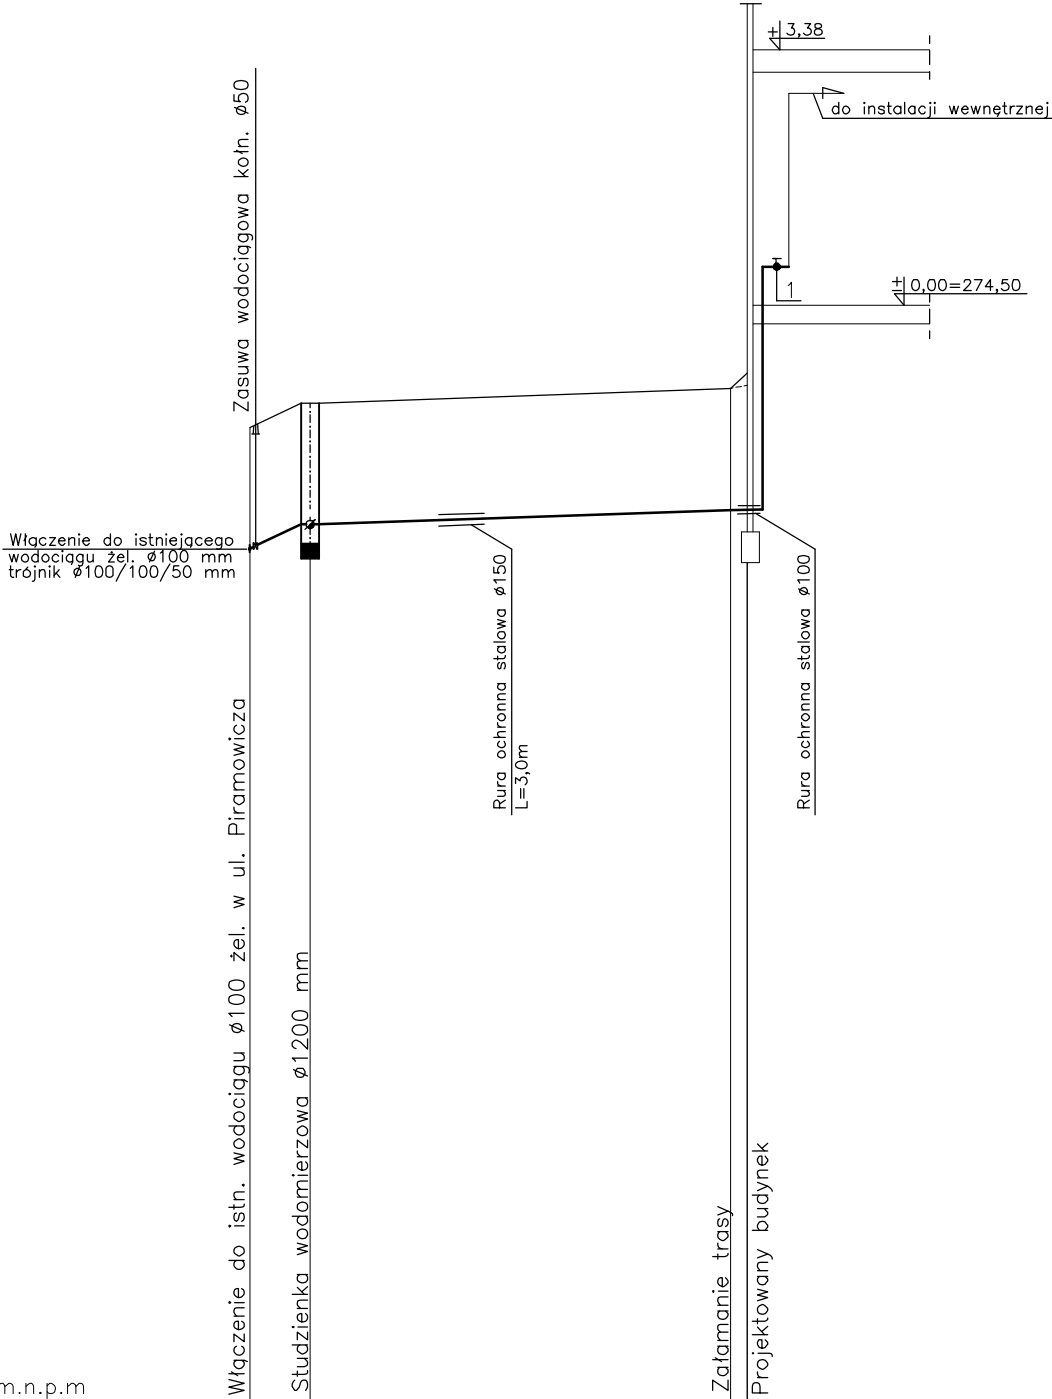

Poziom porównawczy 260,00 m.n.p.m

Rzędne terenu projektowanego		272,88	273,20	273,40	273,60
Rzędne terenu istniejącego		272,88	273,20	273,40	273,44
Rzędne osi rurociągu		271,28	271,60	271,79	271,80
Zagłębienie		1,60	1,60	1,61	1,64
Spadek , średnica , materiał		Ø63 PE i=8,0%	Ø63 PE	i=0,7%	
Długość odcinków		0,00	4,00	31,80	32,90
Oznaczenia		W1	SW	bud.	

OZNACZENIA:  
1— zawór odcinający kulowy do wody zimnej dn=50 mm

Obiekt	HALA SPORTOWA PRZY III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. C.K. NORWIDA W KIELCACH UL. JAGIELLOŃSKA 4 NR EW. DZ.1365/1,1365/3,1365/4,1365/5,1365/6,1536/7 OBREB 0009			
	GMINA KIELCE REPREZENTOWANA PRZEZ DYREKTORA III L.O. w KIELCACH PANA A. ZDEBA			
Rysunek	PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODY			
Rodzaj oprac.	PROJ. BUD. PRZYŁĄCZY WOD.-KAN.			
TP - 5	Imię i nazwisko	Nr upr. bud.	Podpis	Data:
Projektował:	mgr inż. R. Plotowski	SWK/0036 /POOS/10		12.2017
Opracował:	jw.			Skala 1:500/100
Sprawdził:	mgr inż. G. Urbanowicz -Ślusarek	KL-657/94 KL-658/94		Nr rys. <b>2</b>
Kier. pracowni	mgr inż. St. Grudzień			